



Hladiny
H1 - minimálna
H2 - vypínacia
H3 - zapínacia jedno čerpadlo
H4 - zapínacia druhé čerpadlo
H5 - havarijná hlásenie

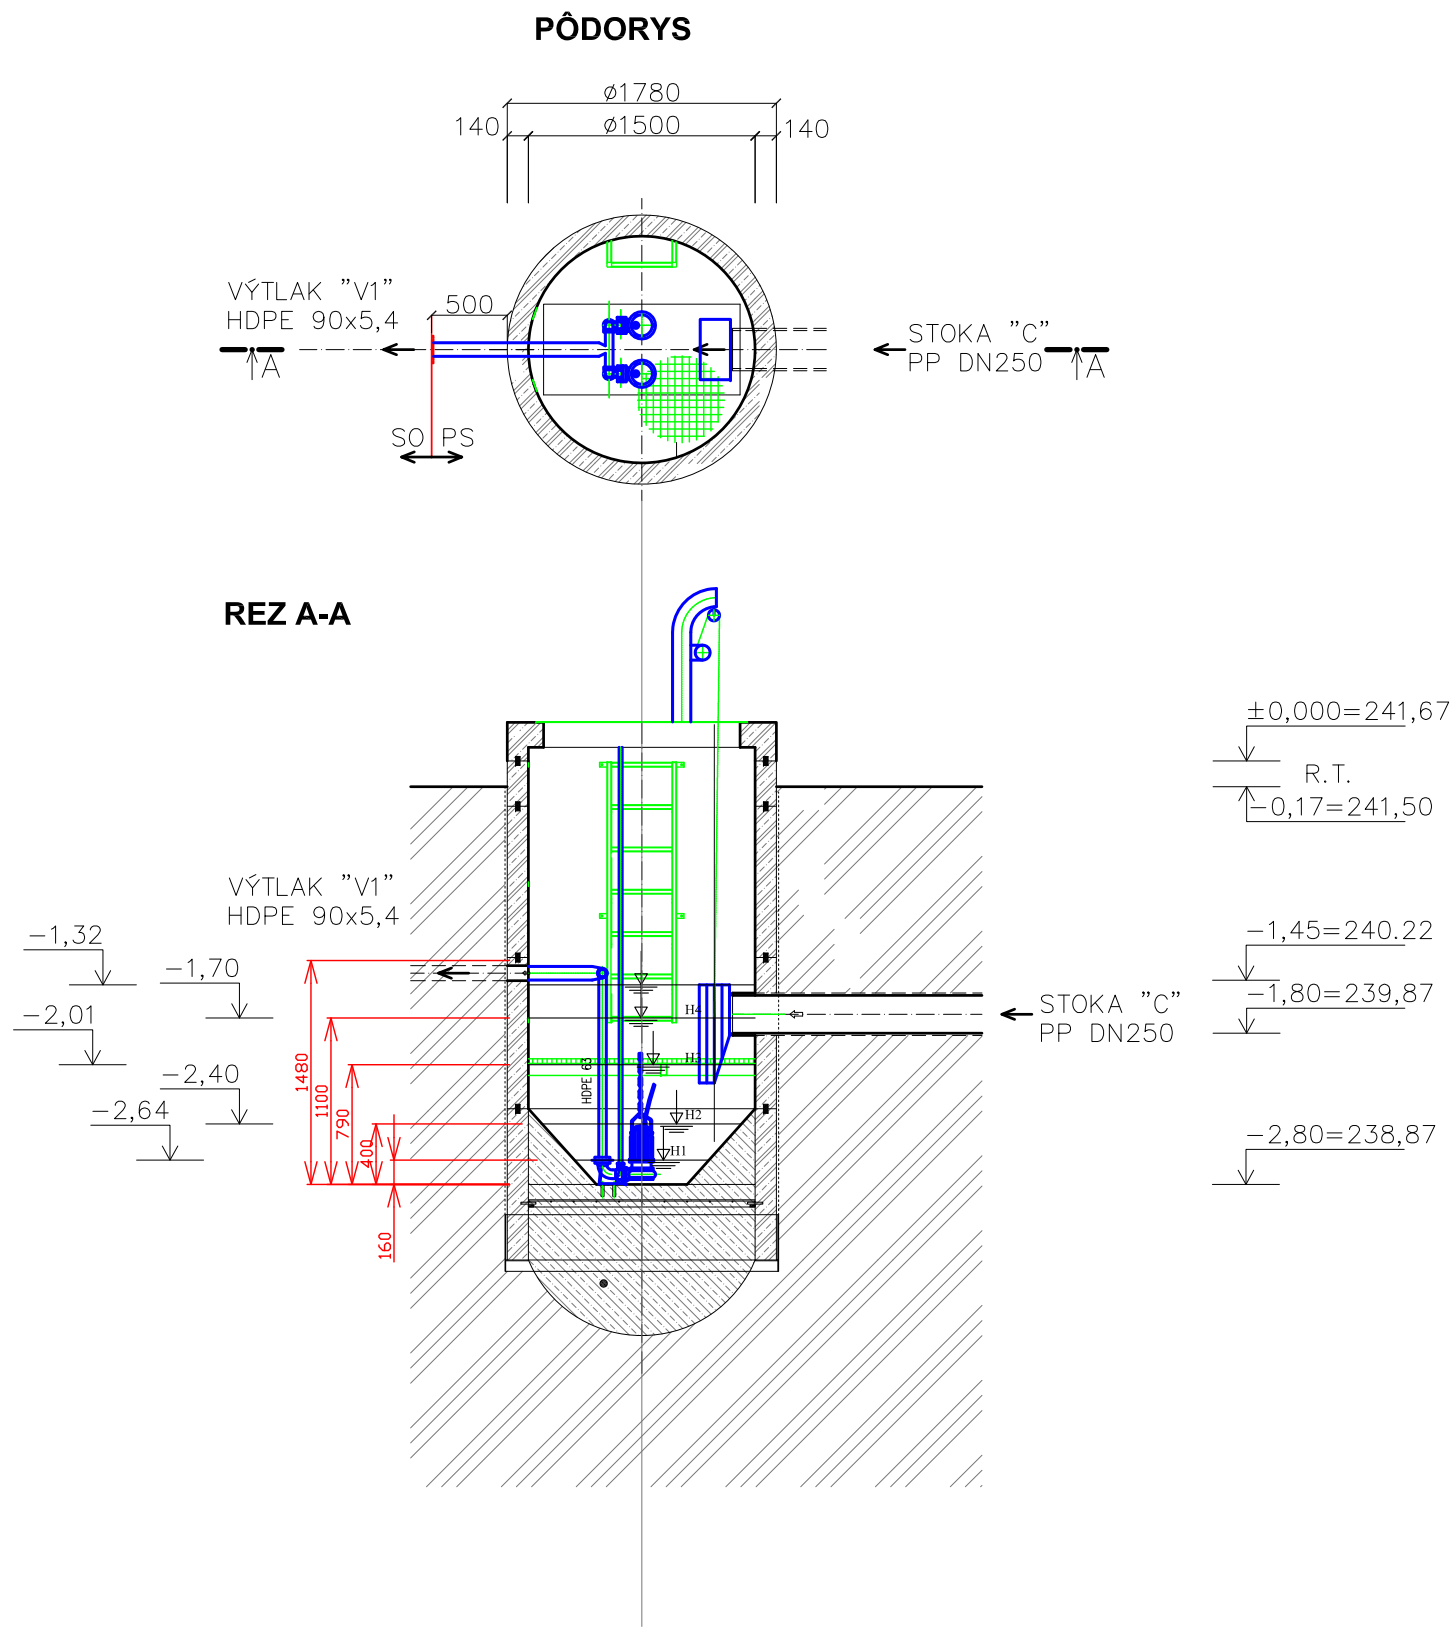

ZOZNAM STROJNÝCH ZARIADENÍ :

OZNAČENIE	PC – 06 A/B	RM 6
POPIS	PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO S DRTIACIM ZARIADENÍM	ELEKTRICKÝ ROZVÁDZAČ
TYP	KSB Amarex NS50–172/002	S AUTOMATIKOU PRE 1+1 ČERPADLO OVLÁDANÉ ČEZ FREKVENČNÝ MENIČ A DI + TCS SONDAMI
PRIETOK Q	2,0 l/s	
VÝTLAK H	6,96 m	
VÝKON ELEKTROMOTORA	1,5 kW	
OTÁČKY/FREKVENCIA	2900 ot/min–50Hz	
DN1 / DN2	50/50	
HMOTNOSŤ	39 kg	
POČET	2 ks	
INŠTALÁCIA	DO MOKREJ NÁDRŽE	
obež.kol./priechodnosť	Ø 120 mm/Ø 6 mm	

Číslo sady:

Zodp. projektant: Ing. Ladislav Javorek		<div>PROJ-MONT'</div> <div>Ing. Ladislav JAVOREK PROJ-MONT</div> <div>STARÉ GRUNTY 110,</div> <div>966 54 TEKOVSKÉ NEMCE</div> <div>tel. 045/6892 695</div>	
Vypracoval: Ing. Ladislav Javorek			
Miesto stavby: Tekovské Nemce			
Investor: Obec Tekovské Nemce			
Stavba: ČOV A KANALIZÁCIA		Formát:	2 x A4
TEKOVSKÉ NEMCE		Dátum:	09/2015
Objekt: PS 10 Splašková kanalizácia		Stupeň:	SP
Názov: ČERPACIA STANICA ČS1		1 : 50	Číslo výkresu: G.1.1