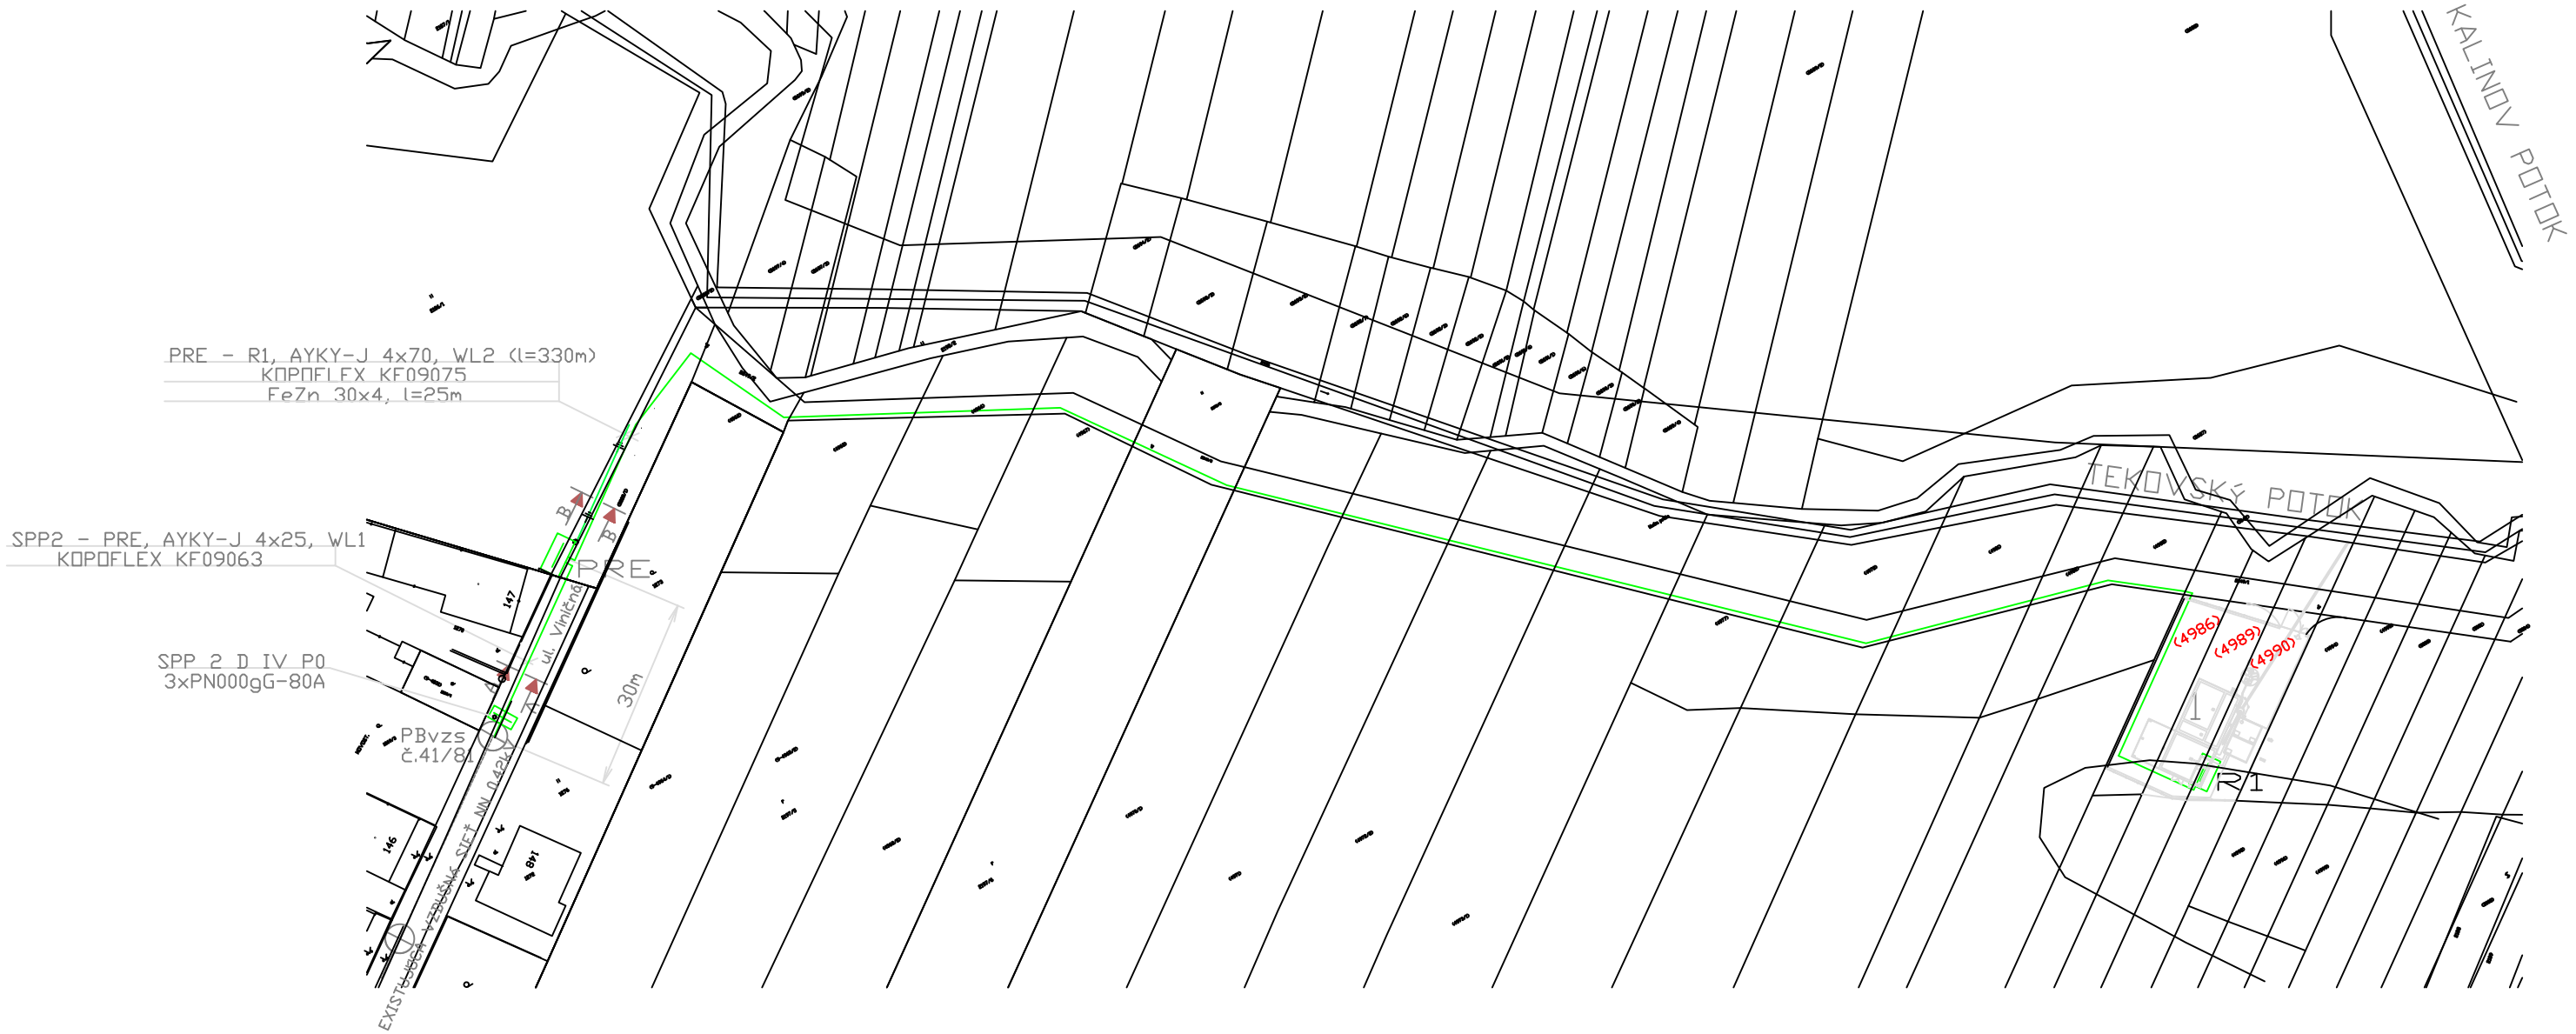

LEGENDA

SPP 2 D IV P0	- PRÍPOJKOVÁ POISTKOVÁ SKRIŇA NA STLP
REJp	- PILIEROVÝ ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ PRE ČOV typ: PRE Dp 63A, SEZ
RM1	- ISTIACI A OVLÁDACÍ ROZVÁDZAČ PRE ČOV dodávka technológie
PBvzs č.41/81	- PODPERNÝ BOD VZDUŠNEJ SIETE NN, existujúci typ EPV 9/10kN

POZNÁMKY

- PRÍPOJKA NN OD VZDUŠNEJ SIETE NN PO SPP2 BUDE PREVEDENÁ KÁBLOM AYKY-J 4x25(WL0)
- PRÍPOJKA NN OD SPP2 DO PRE BUDE VEDENÁ ZEMOU V KÁBLOVEJ RYHE, KÁBLOM AYKY-J 4x25(WL1)
- NA PBvzs A PRI PRECHODE KÁBLA DO ZEME BUDE KÁBEL ULOŽENÝ V OCHRANNEJ PANCIEROVEJ RÚRE tp Ø 29, CHRÁNIACEJ KÁBEL PRED MECHANICKÝM POŠKODENÍM
- V KÁBLOVEJ RYHE BUDE KÁBEL ULOŽENÝ V OCHRANNEJ RÚRE KOPOFLEX KF09063, CHRÁNIACEJ KÁBEL PRED MECHANICKÝM POŠKODENÍM
- PILIEROVÝ ELEKTORMEROVÝ ROZVÁDZAČ PRE BUDE OSADENÝ NA VEREJNE PRÍSTUPNOM MIESTE, VO VÝŠKE MIN. 0.6M OD UPRAVENÉHO TERÉNU
- PRÍVOD NN Z ROZVÁDZAČA PRE DO R1 BUDE VEDENÝ ZEMOU V KÁBLOVEJ RYHE A ZČASTI POD OMIETKOU, KÁBLOM AYKY-J 4x70(WL2)
- V KÁBLOVEJ RYHE BUDE KÁBEL ULOŽENÝ V OCHRANNEJ RÚRE KOPOFLEX KF 09075, CHRÁNIACEJ KÁBEL PRED MECHANICKÝM POŠKODENÍM
- UZEMNENIE OCHRANNÉHO VODIČA PRÍPOJKY NN BUDE PREVEDENÉ VODIČOM FeZn 30x4, KTORÝ BUDE VEDENÝ V TRASE S PRÍVODOM NN, L=25m
- VODIČ FeZn 30x4 MUSÍ BYŤ V KÁBLOVEJ RYHE POLOŽENÝ NA DNE VÝKOPU, A TO NAJMENEJ 10cm POD KÁBLOM ALEBO VEDLA NEHO
- SPOJE V ZEMI BUDÚ VYHOTOVENÉ SVORKAMI A BUDÚ CHRÁNENÉ PASÍVNOU OCHRANOU PROTI KORÓZII

PRI KRIŽOVANÍ A SÚBEHU PROJEKTOVANÉHO KÁBLA S CUDZÍMI PODZEMNÝMI VEDENIAMI JE NUTNÉ DODRŽAŤ VODOROVNÉ A ZVISLÉ VZDIALENOSTI PODĽA STN 73 6005 a STN 33 2000-5-52 (viď TS)

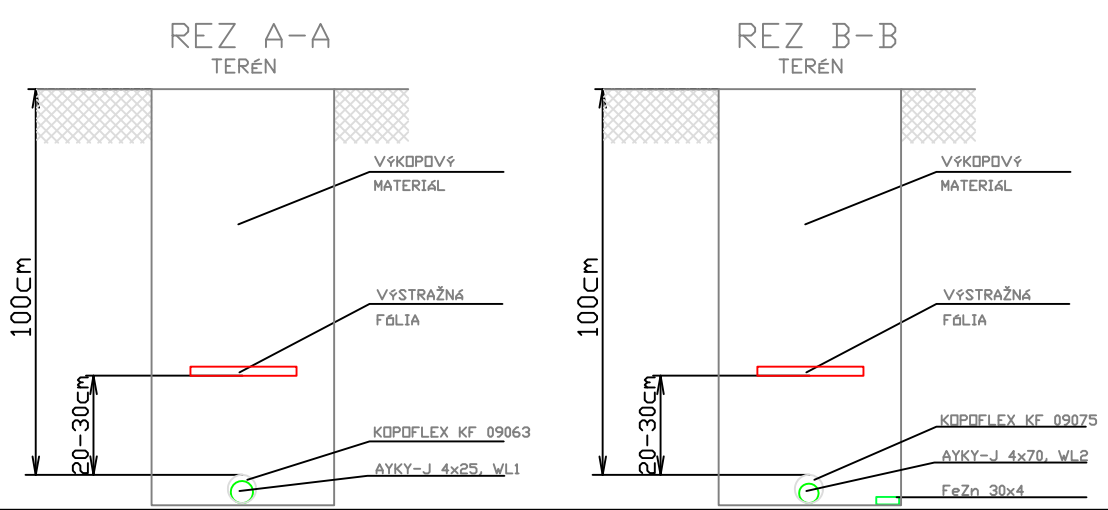

napäťová sústava TN-C 230/400V, 50Hz, TN-C
ochrana SAMOČINNÝM ODPOJENÍM V SIETI TN-C-S
podľa STN 33 2000-4-41,STN 33 2000-4-473,STN 33 2000-4-43

Zodpovedný projektant : Ing. Miloš Uškrt	Podpis :	REaPRO Ing. Miloš Uškrt revízie a projektovanie elektrických zariadení	
Kreslil : Ing. Miloš Uškrt	Podpis :		
Investor : Obec Tekovské Nemce		Dátum : 10/2015	Číslo paré :
Bydlisko : Tekovská č.405, 966 54 Tekovské Nemce		Číslo zákazky : 1006415	
Názov a miesto stavby : ČOV a KANALIZÁCIA parc.č.KN-E 4986, 4989, 4990; k.ú.Tekovské Nemce		Stupeň PD : pre stavebné povolenie	Formát : 3 x A4
Názov výkresu : SO 30 PRÍPOJKA NN a PRÍVOD NN		Mierka : 1 : 1000	Číslo výkresu : E 1
		výkres 1 celpočet 2	

UPOZORNENIE: Tento výkres je originál, jeho kopírovanie je trestné podľa §24, odst. 3 písm. a) zákona č. 618/2003 Z.z. Tento výkres je majetkom autora REaPRO-Ing. Miloš Uškrt, nesmie byť reprodukovaný, alebo napodobňovaný bez predchádzajúceho písomného súhlasu autora.